


16/01/2022

Sunday

SAP = 88,455 €/MWh P buy = 88,563 €/MWh P sell = 86,5 €/MWh  
 MGS = 75,025 €/MWh  
 Exchanged Quantities = 213.072 MWh of which 171.072 MWh Users + 42.000 MWh RdB (19,71%)  
 P2 = 2,21 % P3 = 16,27 GWh

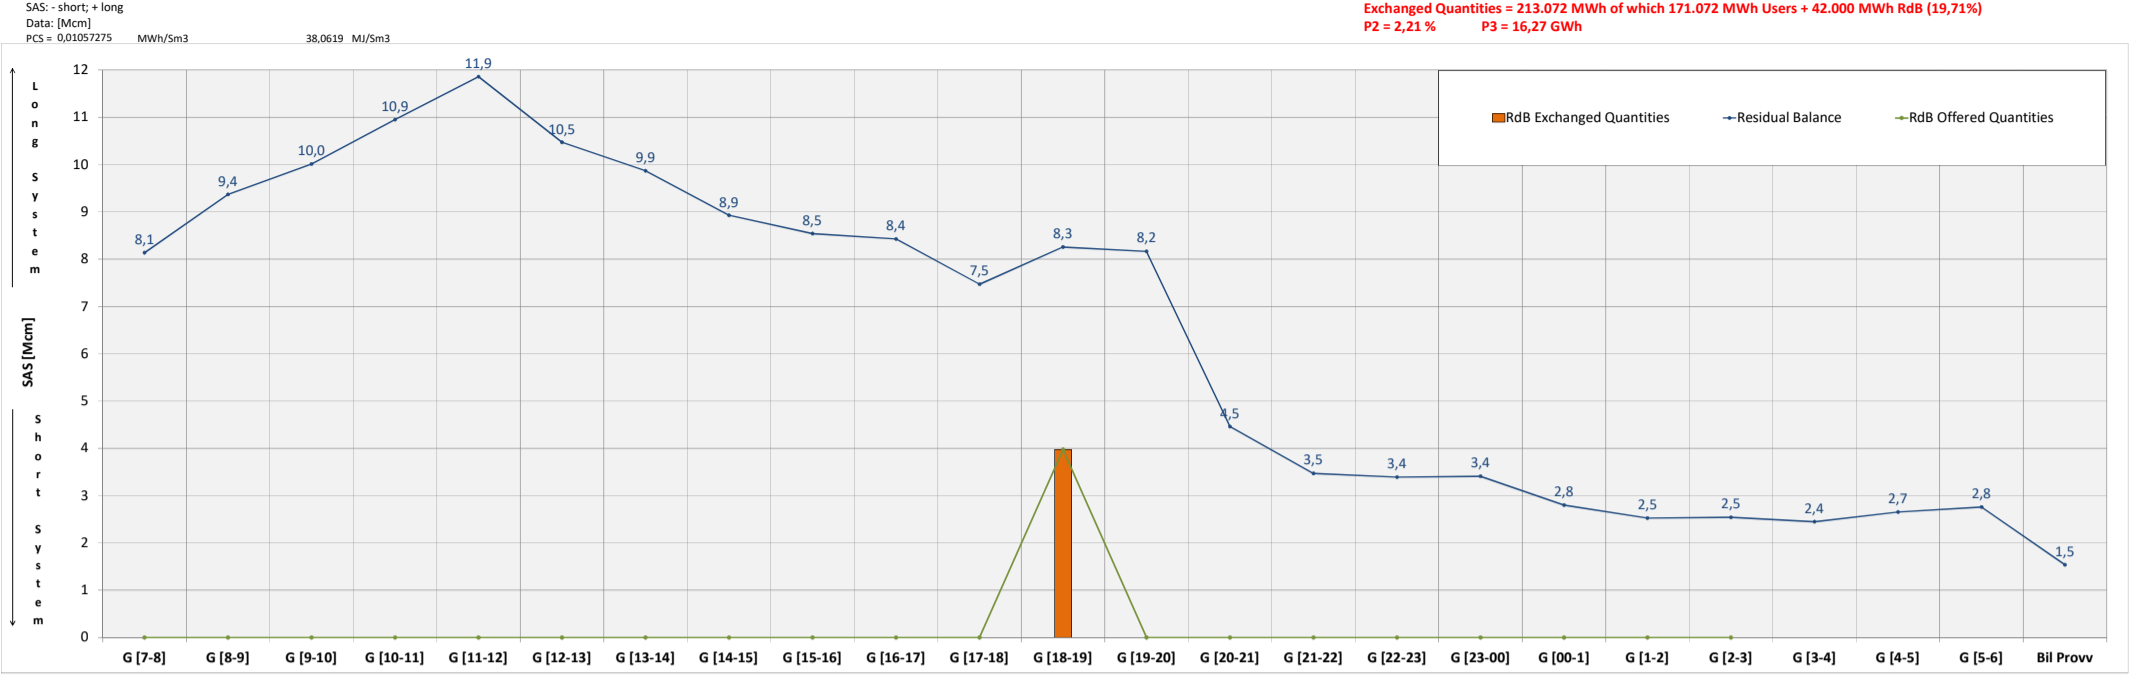

Hour	Total Import	Tarvisio import	Gorizia import	Passo Gries import	Mazara del Vallo	Gela	Melendugno import	Cavarzere	Panigaglia	Livorno	National Production	ΔPCS +invaso -svaso	Forecast Demand h 15.00 D-1	Deliveries SRG + Other TSO	Consumption Losses Unaccounted gas SRG + TSO terzi	ΔLP nom h. 19.00 G-1	Tarvisio export	Gorizia export	Passo Gries export	Melendugno Export	Other export	STG Nomination	Nomination Edison Stocaggio & IGS	Storage Systems - Injection + Withdrawal	SAS + long - short	Residual Balance + long - short	W to be supplied + buy - sell
06	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,7	0,3	0,0	0,3	-	1,6	0,0	0,8	100,8	5,6	106,5	11,1	11,1	-
07	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	278,7	0,3	0,0	0,3	-	1,6	0,0	0,8	100,8	5,6	106,4	8,1	8,1	-
08	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	277,4	0,3	0,0	0,3	-	1,6	0,0	0,8	100,8	5,6	106,4	9,4	9,4	-
09	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	276,7	0,3	0,0	0,3	-	1,6	0,0	0,8	100,8	5,6	106,4	10,0	10,0	-
10	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,8	0,3	0,0	0,3	-	1,6	0,0	0,8	100,7	5,6	106,4	10,9	10,9	-
11	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,9	0,3	0,0	0,3	-	1,6	0,0	0,8	100,7	5,6	106,4	11,9	11,9	-
12	183,4	24,7	-	20,6	63,2	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,8	0,3	0,0	0,3	-	2,0	0,0	0,8	100,7	5,6	106,4	10,5	10,5	-
13	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,6	0,3	0,0	1,5	-	1,6	0,0	0,8	100,7	5,6	106,3	9,9	9,9	-
14	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,7	0,3	0,0	1,6	-	2,0	0,0	0,8	100,7	5,4	106,1	8,9	8,9	-
15	182,9	24,7	-	20,6	62,7	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,5	0,3	0,0	1,8	-	2,0	0,0	0,8	100,7	5,4	106,1	8,5	8,5	-
16	182,9	24,7	-	20,6	62,7	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	275,0	0,3	0,0	2,4	-	2,0	0,0	0,8	100,7	5,4	106,1	8,4	8,4	-
17	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,7	0,3	0,0	3,0	-	3,0	0,0	0,8	100,6	5,4	106,1	7,5	7,5	-
18	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,6	0,3	0,0	3,0	-	2,3	0,0	0,8	100,6	5,4	106,0	8,3	8,3	-
19	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,6	0,3	0,0	3,1	-	2,3	0,0	0,8	100,6	5,4	106,0	8,2	8,2	-
20	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,5	0,3	0,0	4,8	-	4,3	0,0	0,8	100,6	5,3	105,9	4,5	4,5	-
21	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,4	0,3	0,0	5,4	-	4,9	0,0	0,8	100,6	5,3	105,9	3,5	3,5	-
22	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,1	0,3	0,0	5,4	-	5,2	0,0	0,8	100,6	5,3	105,9	3,4	3,4	-
23	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	273,9	0,3	0,0	5,5	-	5,3	0,0	0,8	100,6	5,3	105,9	3,4	3,4	-
00	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,3	0,3	0,0	5,4	-	5,5	0,0	0,8	100,6	5,2	105,8	2,8	2,8	-
01	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,5	0,3	0,0	5,4	-	5,5	0,0	0,8	100,5	5,2	105,8	2,5	2,5	-
02	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,5	0,3	0,0	5,4	-	5,5	0,0	0,8	100,5	5,2	105,8	2,5	2,5	-
03	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,6	0,3	0,0	5,4	-	5,5	0,0	0,8	100,5	5,2	105,8	2,4	2,4	-
04	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,4	0,3	0,0	5,4	-	5,5	0,0	0,8	100,5	5,2	105,8	2,7	2,7	-
05	183,3	24,7	-	20,6	63,1	5,7	25,7	22,8	2,0	10,2	8,6	-	284,6	274,3	0,3	0,0	5,4	-	5,5	0,0	0,8	100,5	5,2	105,8	2,8	2,8	-
06D	171,9	19,4	-	15,2	62,4	5,7	25,7	22,7	1,9	10,2	8,7	0,0	284,6	275,2	0,1	0,0	-	-	-	-	0,8	100,5	5,3	105,8	1,5 (*)	1,5	-

