


31/01/2022

Monday

SAP = 91,156 €/MWh P buy = 91,264 €/MWh P sell = 81 €/MWh
 MGS = 75,3 €/MWh
 Exchanged Quantities = 363.768 MWh of which 285.768 MWh Users + 78.000 MWh RdB (21,44%)
 P2 = 11,14 % P3 = 24,59 GWh

SAS - short; + long
 Data: [Mcm]
 PCS = 0.01057275 MWh/Sm3 38,0619 MJ/Sm3

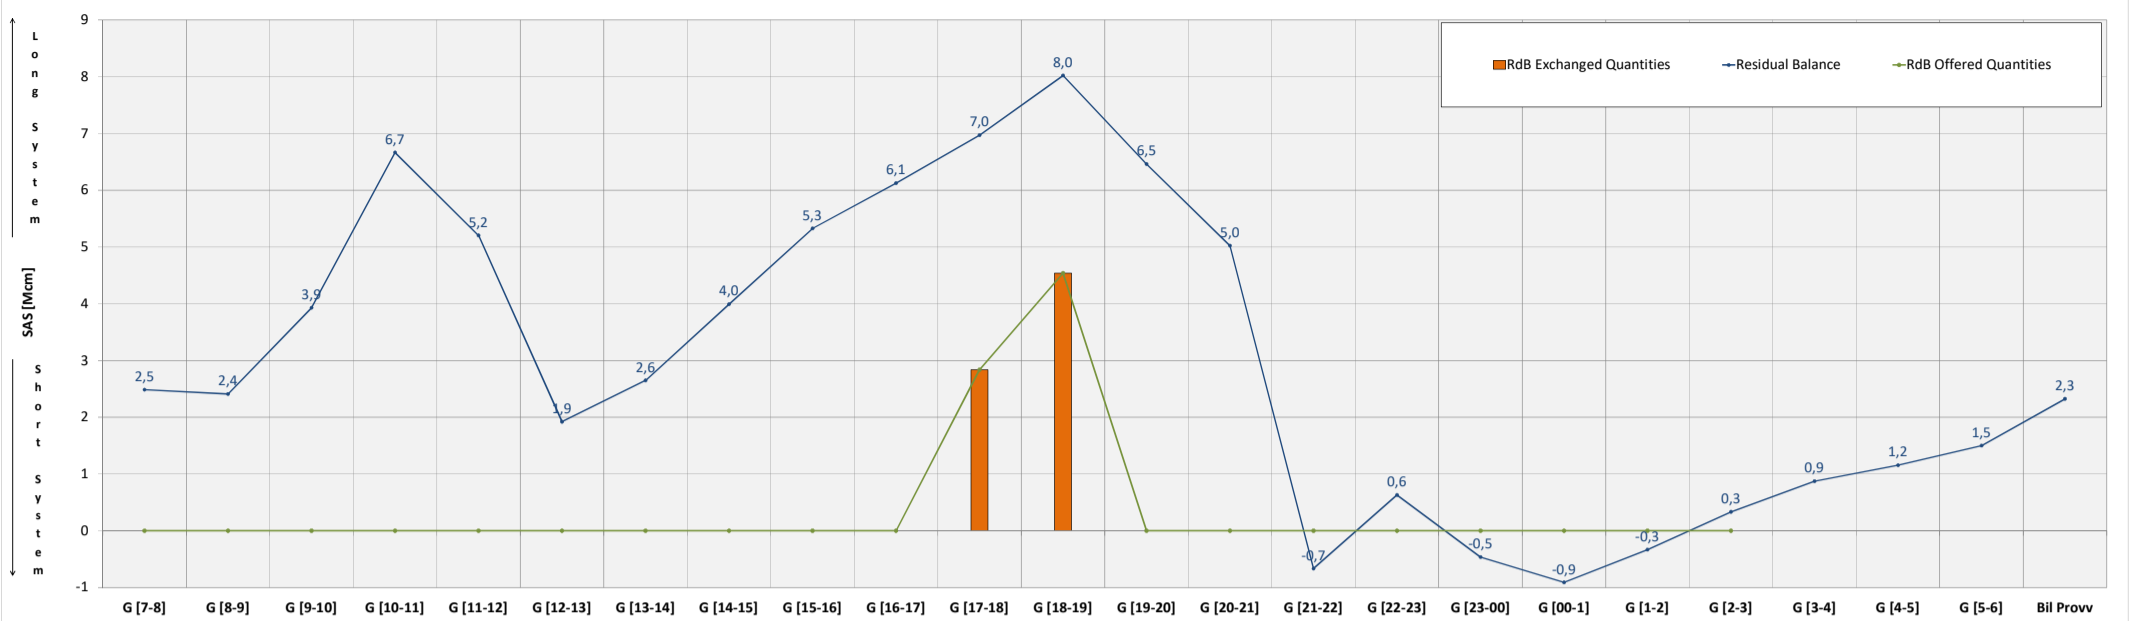

Hour	Total Import	Tarvisio import	Gorizia import	Passo Gries import	Mazara del Vallo	Gela	Melendugno import	Cavarzere	Panigaglia	Livorno	National Production	ΔPCS +invaso -svaso	Forecast Demand h 15.00 D-1	Deliveries SRG + Other TSO	Consumption Losses Unaccounted gas SRG + TSO terzi	ΔLP nom h. 19.00 G-1	Tarvisio export	Gorizia export	Passo Gries export	Melendugno Export	Other export	STG Nomination	Nomination Edison Stoccaggio & IGS	Storage Systems - Injection + Withdrawal	SAS + long - short	Residual Balance + long - short	W to be supplied + buy - sell
06	230,0	69,1	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	325,2	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,4	109,4	13,0	13,0	-
07	230,0	69,1	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,7	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,4	109,4	2,5	2,5	-
08	230,0	69,1	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,8	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,4	109,4	2,4	2,4	-
09	230,9	70,0	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,2	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,4	109,4	3,9	3,9	-
10	233,8	72,9	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,4	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,4	109,4	6,7	6,7	-
11	234,6	73,7	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	337,7	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,4	109,4	5,2	5,2	-
12	234,6	73,7	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	340,5	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,0	109,1	1,9	1,9	-
13	234,8	73,9	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	340,0	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,0	109,1	2,6	2,6	-
14	235,2	74,3	-	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	339,4	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,3	109,4	4,0	4,0	-
15	236,1	74,9	0,3	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	339,0	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,3	109,4	5,3	5,3	-
16	236,2	74,9	0,4	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	338,3	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,3	109,4	6,1	6,1	-
17	236,2	74,9	0,4	23,7	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	337,4	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,3	109,4	7,0	7,0	-
18	236,7	74,9	0,4	24,2	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	336,9	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,3	109,4	8,0	8,0	-
19	234,7	73,2	0,1	24,2	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	336,1	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	8,0	109,0	6,5	6,5	-
20	233,8	72,6	0,1	23,9	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,7	0,3	-	0,0	-	0,0	-	0,9	101,0	7,0	108,1	5,0	5,0	-
21	232,5	71,8	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,4	0,3	-	0,0	0,9	-	1,3	-	99,6	5,9	105,6	-	0,7	-
22	232,5	71,8	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,4	0,3	-	0,0	1,3	-	1,3	-	99,9	6,5	107,3	-	0,6	-
23	232,3	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	335,2	0,3	-	0,0	1,3	-	1,3	-	99,8	6,5	106,3	-	0,5	-
00	232,3	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	334,8	0,3	-	0,0	2,0	-	1,3	-	99,7	6,5	106,2	-	0,9	-
01	232,3	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	334,2	0,3	-	0,0	2,1	-	1,4	-	99,7	6,5	106,2	-	0,3	-
02	232,3	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	333,5	0,3	-	0,0	2,1	-	1,4	-	99,7	6,5	106,2	-	0,3	-
03	232,3	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	333,0	0,3	-	0,0	2,1	-	1,4	-	99,7	6,5	106,2	-	0,9	-
04	232,2	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	332,7	0,3	-	0,0	2,1	-	1,4	-	99,7	6,5	106,2	-	1,2	-
05	232,2	71,5	0,1	23,5	63,5	7,7	19,7	22,8	0,0	14,7	8,8	-	335,7	332,3	0,3	-	0,0	2,1	-	1,4	-	99,7	6,5	106,2	-	1,5	-
06D	228,1	68,7	0,1	22,2	63,1	7,8	19,6	22,8	0,0	14,9	8,8	0,0	335,7	331,3	-0,2	-	0,0	-	-	-	0,9	99,7	6,5	106,2	2,3 (*)	2,3	-

