19/09/2022 Monday

SAS: - short; + long
Data: [Mcm]
PCS = 0,01057275 MWh/Sm3 38,0619 MJ/Sm3

SAP =166,546 €/MWh P buy = 166,654 €/MWh P sell = 150 €/MWh
MGS = 166,011 €/MWh
Exchanged Quantities = 350.736 MWh of which 313.800 MWh Users + 36.936 MWh RdB (10,53%)
P2 = 9,93 % P3 = 30,51 GWh

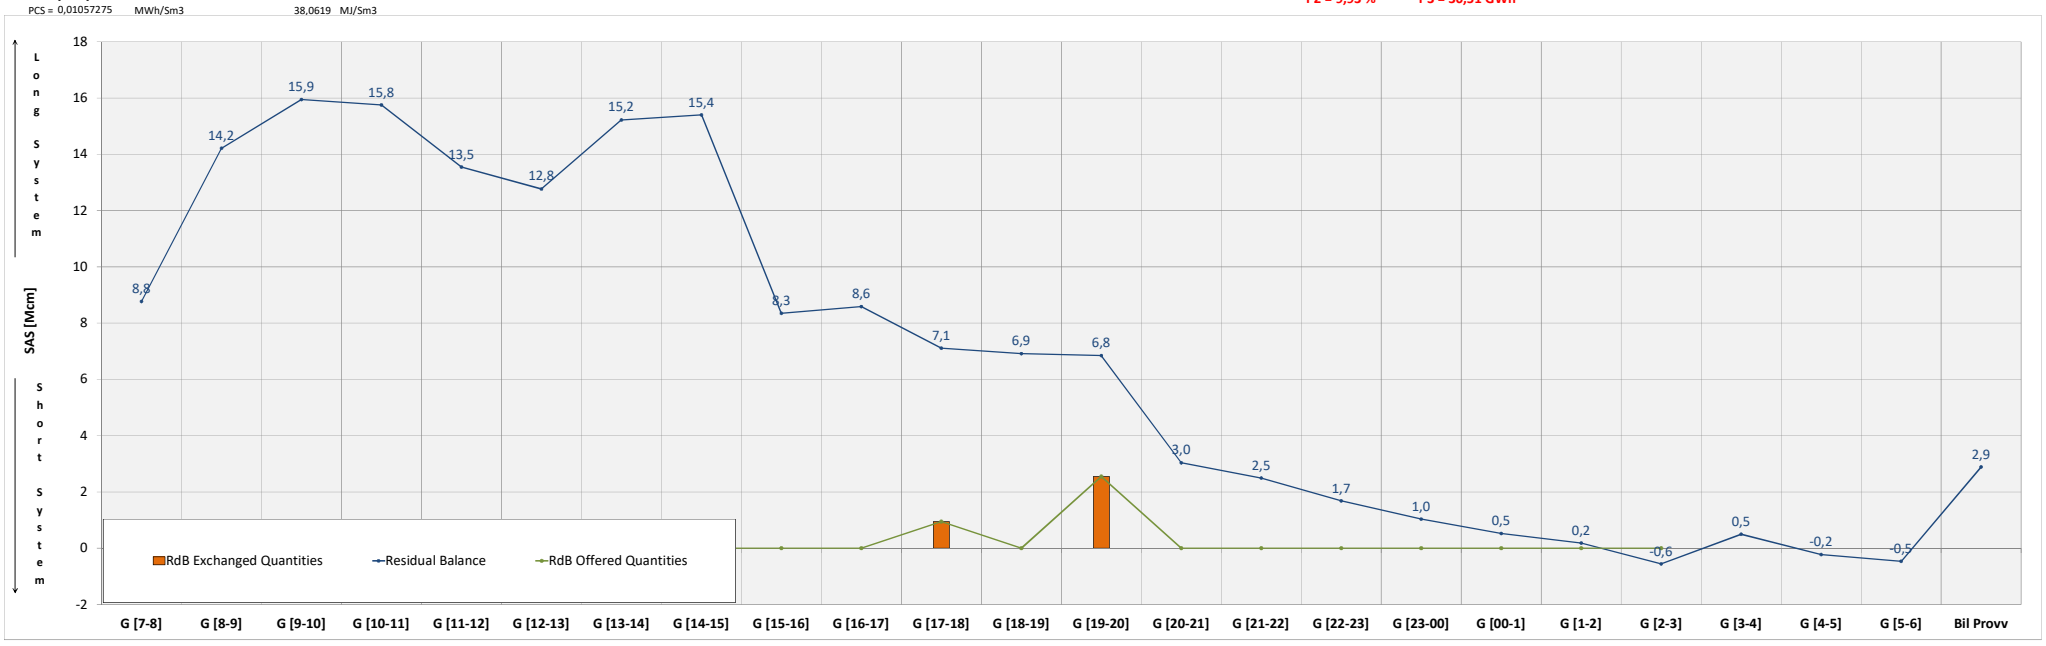

Hour	Total Import	Tarvisio import	Gorizia import	Passo Gries import	Mazara del Vallo	Gela	Melendugno import	Cavarzere	Panigaglia	Livorno	National Production	ΔPCS +invaso -svaso	Forecast Demand h 15.00 D-1	Deliveries SRG + Other TSO	Consumption Losses Unaccounted gas SRG + TSO terzi	ΔLP nom h. 19.00 G-1	Tarvisio export	Gorizia export	Passo Gries export	Melendugno Export	Other export	STG Nomination	Nomination Edison Stoccaggio & IGS	Storage Systems - Injection + Withdrawal	SAS + long - short	Residual Balance + long - short	Ψ to be supplied + buy - sell
End of day forecast																											
06	186,9	24,5	-	16,7	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	147,6	2,6	-	10,6	-	-	-	0,3	- 19,0	- 0,7	- 19,7	6,3	6,3	-
07	186,9	24,5	-	16,7	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	144,6	2,6	-	10,6	-	-	-	0,3	- 19,4	- 0,7	- 20,1	8,8	8,8	-
08	186,9	24,5	-	16,7	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	139,2	2,6	-	10,6	-	-	-	0,3	- 19,4	- 0,7	- 20,1	14,2	14,2	-
09	186,9	24,5	-	16,7	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	137,5	2,6	-	10,6	-	-	-	0,3	- 19,4	- 0,7	- 20,1	15,9	15,9	-
10	186,9	24,5	-	16,7	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	137,2	2,6	-	10,6	-	-	-	0,3	- 19,8	- 0,7	- 20,5	15,8	15,8	-
11	186,6	24,5	-	16,4	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	136,5	2,6	-	13,3	-	-	-	0,3	- 19,8	- 0,7	- 20,5	13,5	13,5	-
12	186,6	24,5	-	16,4	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	137,4	2,6	-	13,3	-	-	-	0,3	- 19,6	- 0,7	- 20,3	12,8	12,8	-
13	186,6	24,5	-	16,4	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	134,8	2,6	-	13,3	-	-	-	0,3	- 19,8	- 0,7	- 20,5	15,2	15,2	-
14	186,6	24,5	-	16,4	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	134,6	2,6	-	13,3	-	-	-	0,3	- 19,8	- 0,7	- 20,5	15,4	15,4	-
15	186,6	24,5	-	16,4	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	134,6	2,6	-	13,8	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	8,3	8,3	-
16	186,8	24,5	-	16,6	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	135,4	2,6	-	12,9	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	8,6	8,6	-
17	186,8	24,5	-	16,6	60,7	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	136,1	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	7,1	7,1	-
18	186,9	24,4	-	16,5	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	136,3	2,6	-	13,8	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	6,9	6,9	-
19	186,9	24,4	-	16,5	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	14,0	8,8	-	142,7	136,5	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	6,8	6,8	-
20	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	136,8	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	3,0	3,0	-
21	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	137,4	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	2,5	2,5	-
22	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	138,1	2,6	-	13,8	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	1,7	1,7	-
23	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	138,7	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,3	- 0,7	- 27,0	1,0	1,0	-
00	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	139,4	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,2	- 0,7	- 26,9	0,5	0,5	-
01	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	139,7	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,2	- 0,7	- 26,9	0,2	0,2	-
02	183,4	24,4	-	16,6	60,9	5,7	29,7	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	140,5	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,2	- 0,7	- 26,9	- 0,6	- 0,6	-
03	184,9	24,4	-	16,6	60,9	5,7	31,2	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	140,9	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,2	- 0,7	- 26,9	0,5	0,5	-
04	184,9	24,4	-	16,6	60,9	5,7	31,2	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	141,6	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,2	- 0,7	- 26,9	- 0,2	- 0,2	-
05	184,9	24,4	-	16,6	60,9	5,7	31,2	26,8	0,0	10,4	8,8	-	142,7	141,9	2,6	-	13,7	-	-	-	0,3	- 26,2	- 0,7	- 26,9	- 0,5	- 0,5	-
06D	183,1	24,5	-	16,7	60,6	5,7	32,7	26,8	0,0	7,3	8,7	0,1	142,7	138,7	0,7	-	13,7	0,0	-	-	0,2	- 26,2	- 0,7	- 27,0	2,9 (*)	2,9	-

Temperature vs Demand

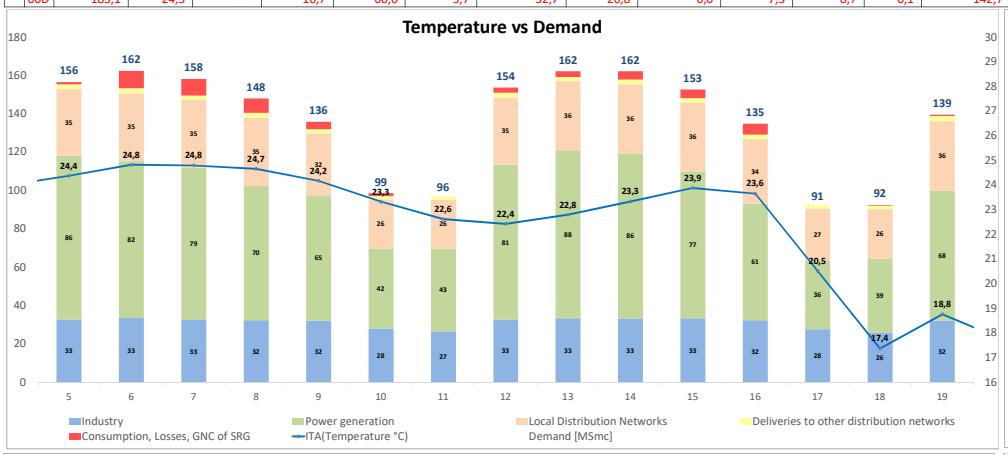

Demand [Mcm]: forecast$_D$ VS forecast$_{D-1\ (h\ 15)}$

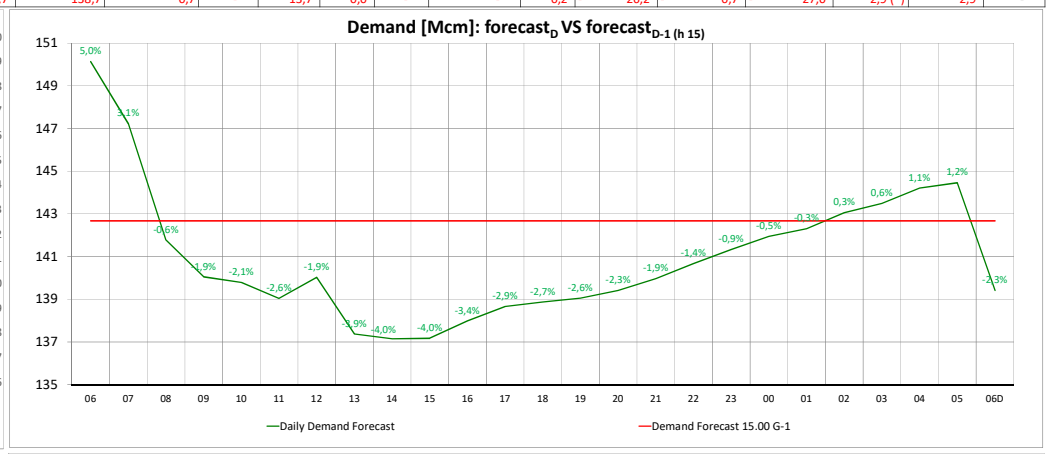

Tarvisio Export [Mcm]

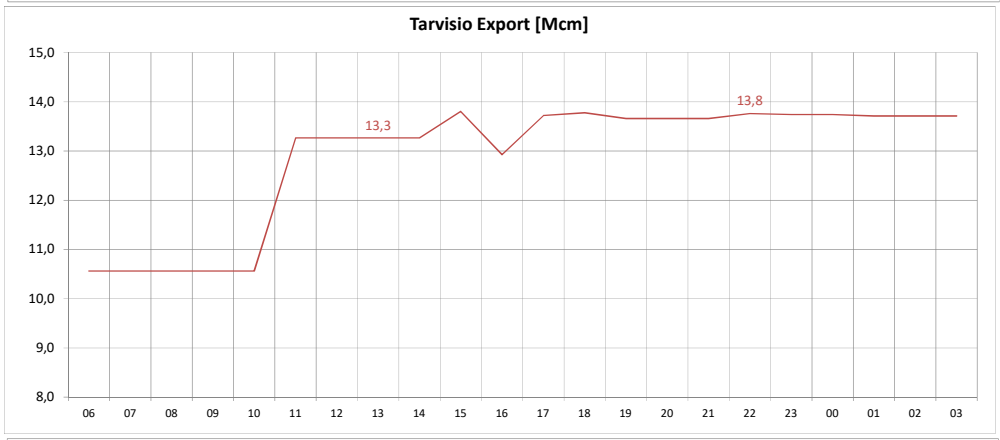

MGAS Exchange

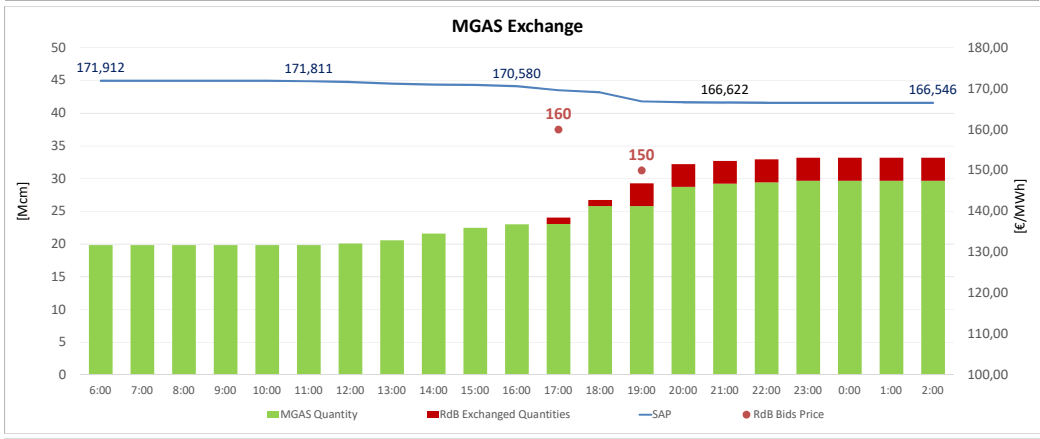

Stock Stogit [Mcm]

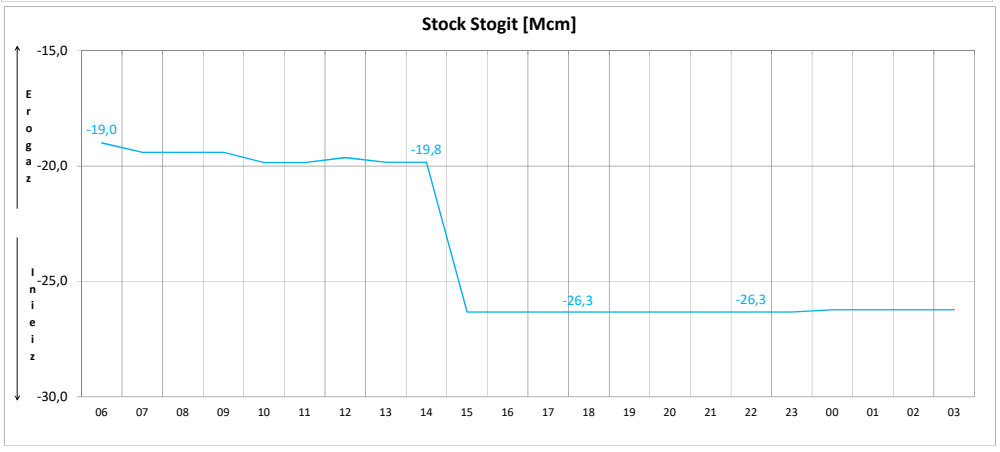

Line-pack [MSmc]

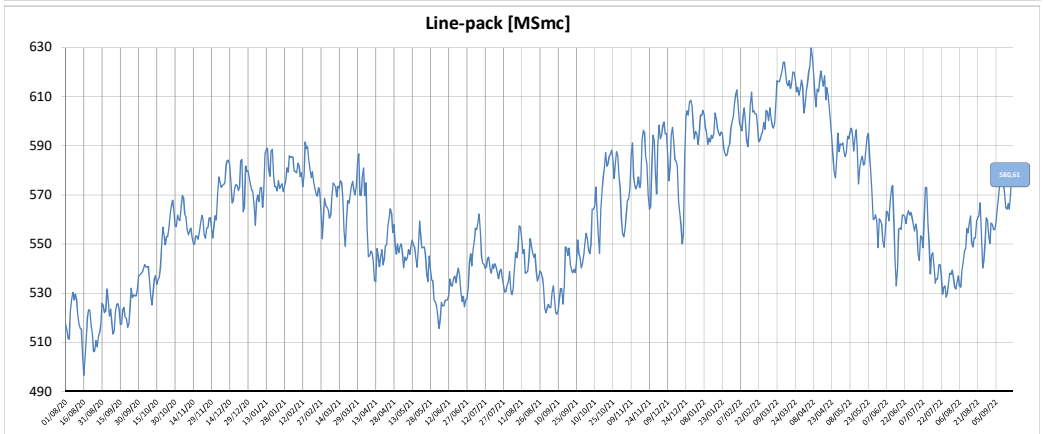

Confidential